


Salle Polyvalente de Thorigné

Présentation sur l'Audit énergétique




Salle Polyvalente Thorigné sur Dué

CTA Etat actuel

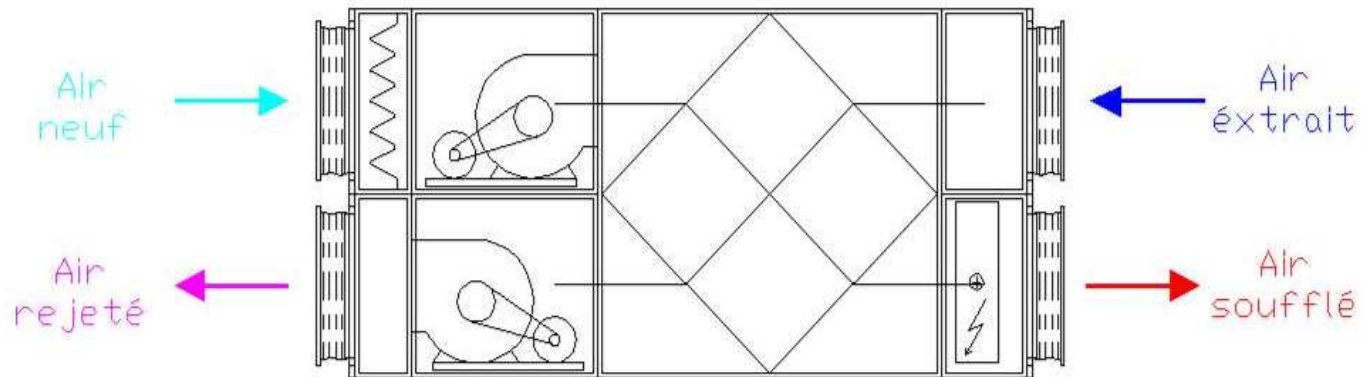

Salle Polyvalente Thorigné sur Dué

CTA avec caisson de mélange

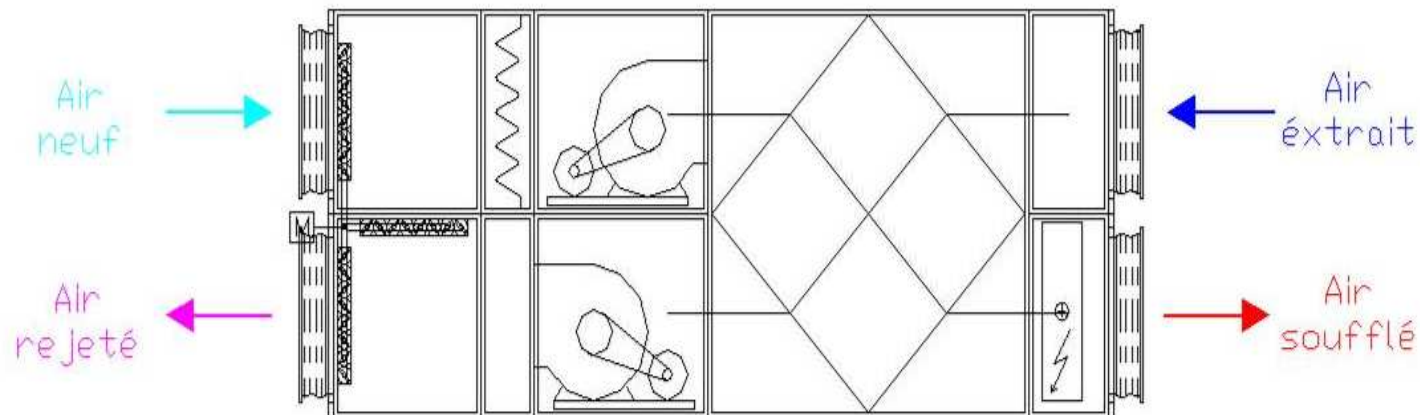

Salle Polyvalente Thorigné sur Dué

Synthèse des Bilans en € TTC / an

	Chauffage grande Salle					Chauffage autres locaux + Autres usages	Cout d'exploitation Total	INVESTISSEMENT	ECONOMIE	TEMPS DE RETOUR Années
	Abonnement	Conso.	Taxes	Entretien	TOTAL					
III 1 ETAT ACTUEL PLANCHER EN FONCTION	1 322	4 200	2 577	480	8 579	4 778	13 357			
III 2 ETAT ACTUEL PLANCHER HS	1 322	21 555	8 678	480	32 035	4 432	36 467			
III 3 MODIFICATION CTA et Gestion Technique	1 322	2 736	1 444	480	5 982	4 797	10 779	18 240	2 578	7,08
III 4 GAZ Dérèglementé, Tarif bleu et gestion technique	200	1 429	134	960	2 723	4 388	7 111	44 340	6 246	7,10
III 5 Pompe à chaleur et Gestion Technique	1 322	1 369	841	1 440	4 972	4 388	9 360	65 880	3 997	16,48

Non compris : Les rachats des CEE

Salle Polyvalente Thorigné sur Dué

Augmentation des énergies en € TTC /an

	Coût actuel	Coût final au bout de 10 ans avec une augmentation de :		
		+ 5 %	+ 7 %	+ 10 %
III 1 ETAT ACTUEL PLANCHER EN FONCTION	13 357	21 757	26 275	34 645
III 2 ETAT ACTUEL PLANCHER HS	36 467	59 401	71 736	94 586
III 3 MODIFICATION CTA et Gestion Technique	10 779	17 558	21 204	27 958
III 4 GAZ Dérèglementé, Tarif bleu et gestion technique	7 111	11 583	13 988	18 444
III 5 Pompe à chaleur et Gestion Technique	9 360	15 246	18 413	24 277

Salle Polyvalente Thorigné sur Dué

Comparatif estimatif / Montant appel
d'offre

Estimatif faisabilité : 35
450€ HT

Offre CLIM MA : 35 500€ HT



Salle Polyvalente Thorigné sur Dué

QUESTIONS/RÉPONSES